
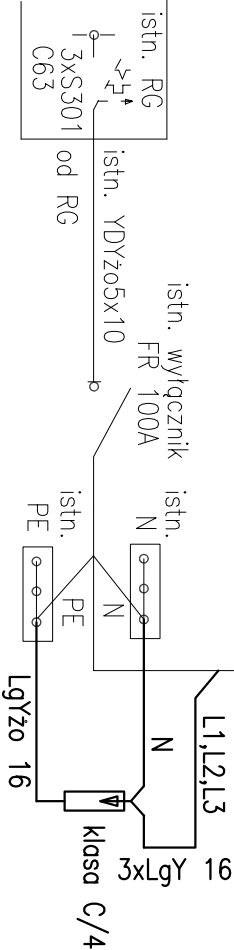


SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY PIĘTROWEJ TP-5

odbiornik	komputer	—	—
Pi [kW]	1,5	—	—

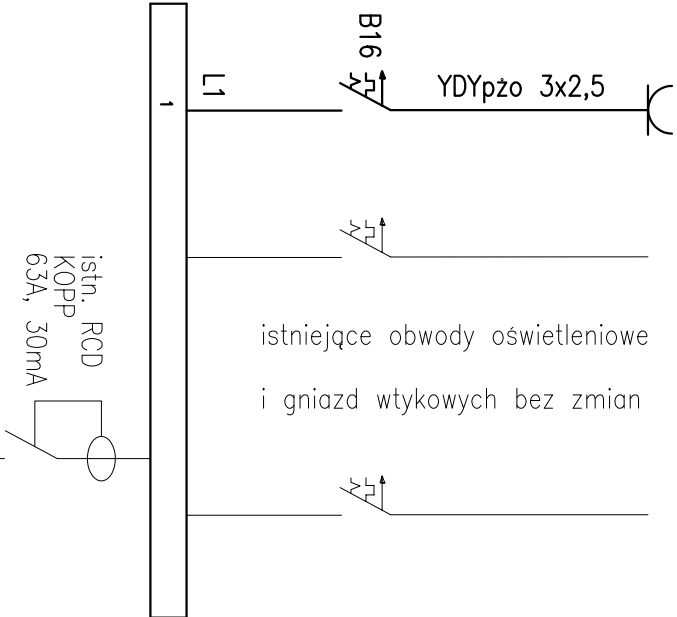

schemat montażowy
przebudowy
tablicy TP-5 (4x12)

istn. wył. istn. RCD istn. 3xS301
FR 100A

istn. 10xS301

proj.
1x816




proj.
ochronnik MLC

UWAGI:

1. W trzecim rzędzie od góry zamontować 2xB16 stanowiące zabezpieczenia proj. obwodów.
2. Na szynie w dolnym rzędzie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C.
3. Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.

SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY PIĘTROWEJ TP-6

odbiornik	komputer	komputer	—	—
Pi [kW]	1,5	1,5	—	—

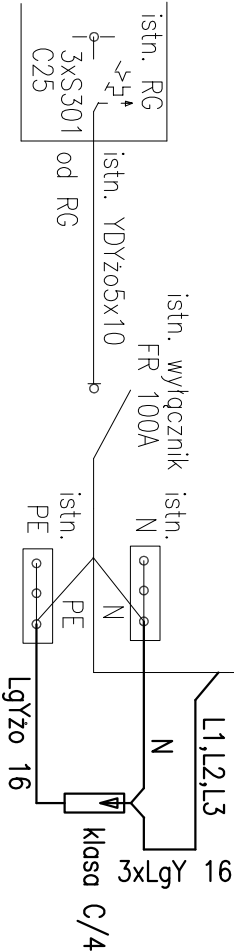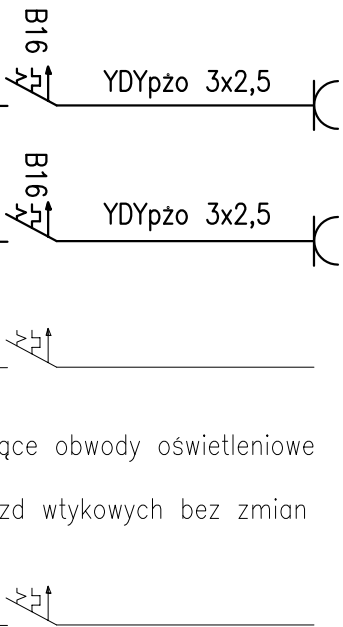

UWAGI:

1. W trzecim rzędzie od góry zamontować 2xB16 stanowiące zabezpieczenia proj. obwodów.
2. Na szynie w dolnym rzędzie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C.
3. Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.

schemat montażowy
przebudowy
tablicy TP-6 (4x12)

istn. wył. istn. RCD istn. 3xS301
FR 100A

istn. 10xS301

proj.
2x816

proj.
ochronnik MLC

WOLTAMPER WILEOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
ul. Zamkowa 35, 63-500 OSTRESZÓW, tel. kom. 607 203 608

RYSUJEK SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLIC TP-5 i TP-6

OBIEKT SIEĆ STRUKTURALNA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY

INWESTOR Urząd Miasta i Gminy Ostreszów

ADRES 63-500 Ostreszów ul. Zamkowa 31, dz. nr ew. _____

PROJEKTANT

RYSUJEK NR

8

DATA:10.2005