


OCHRONA P  
UKŁAD  
SAMOCZYNNY  
POŁĄCZEN

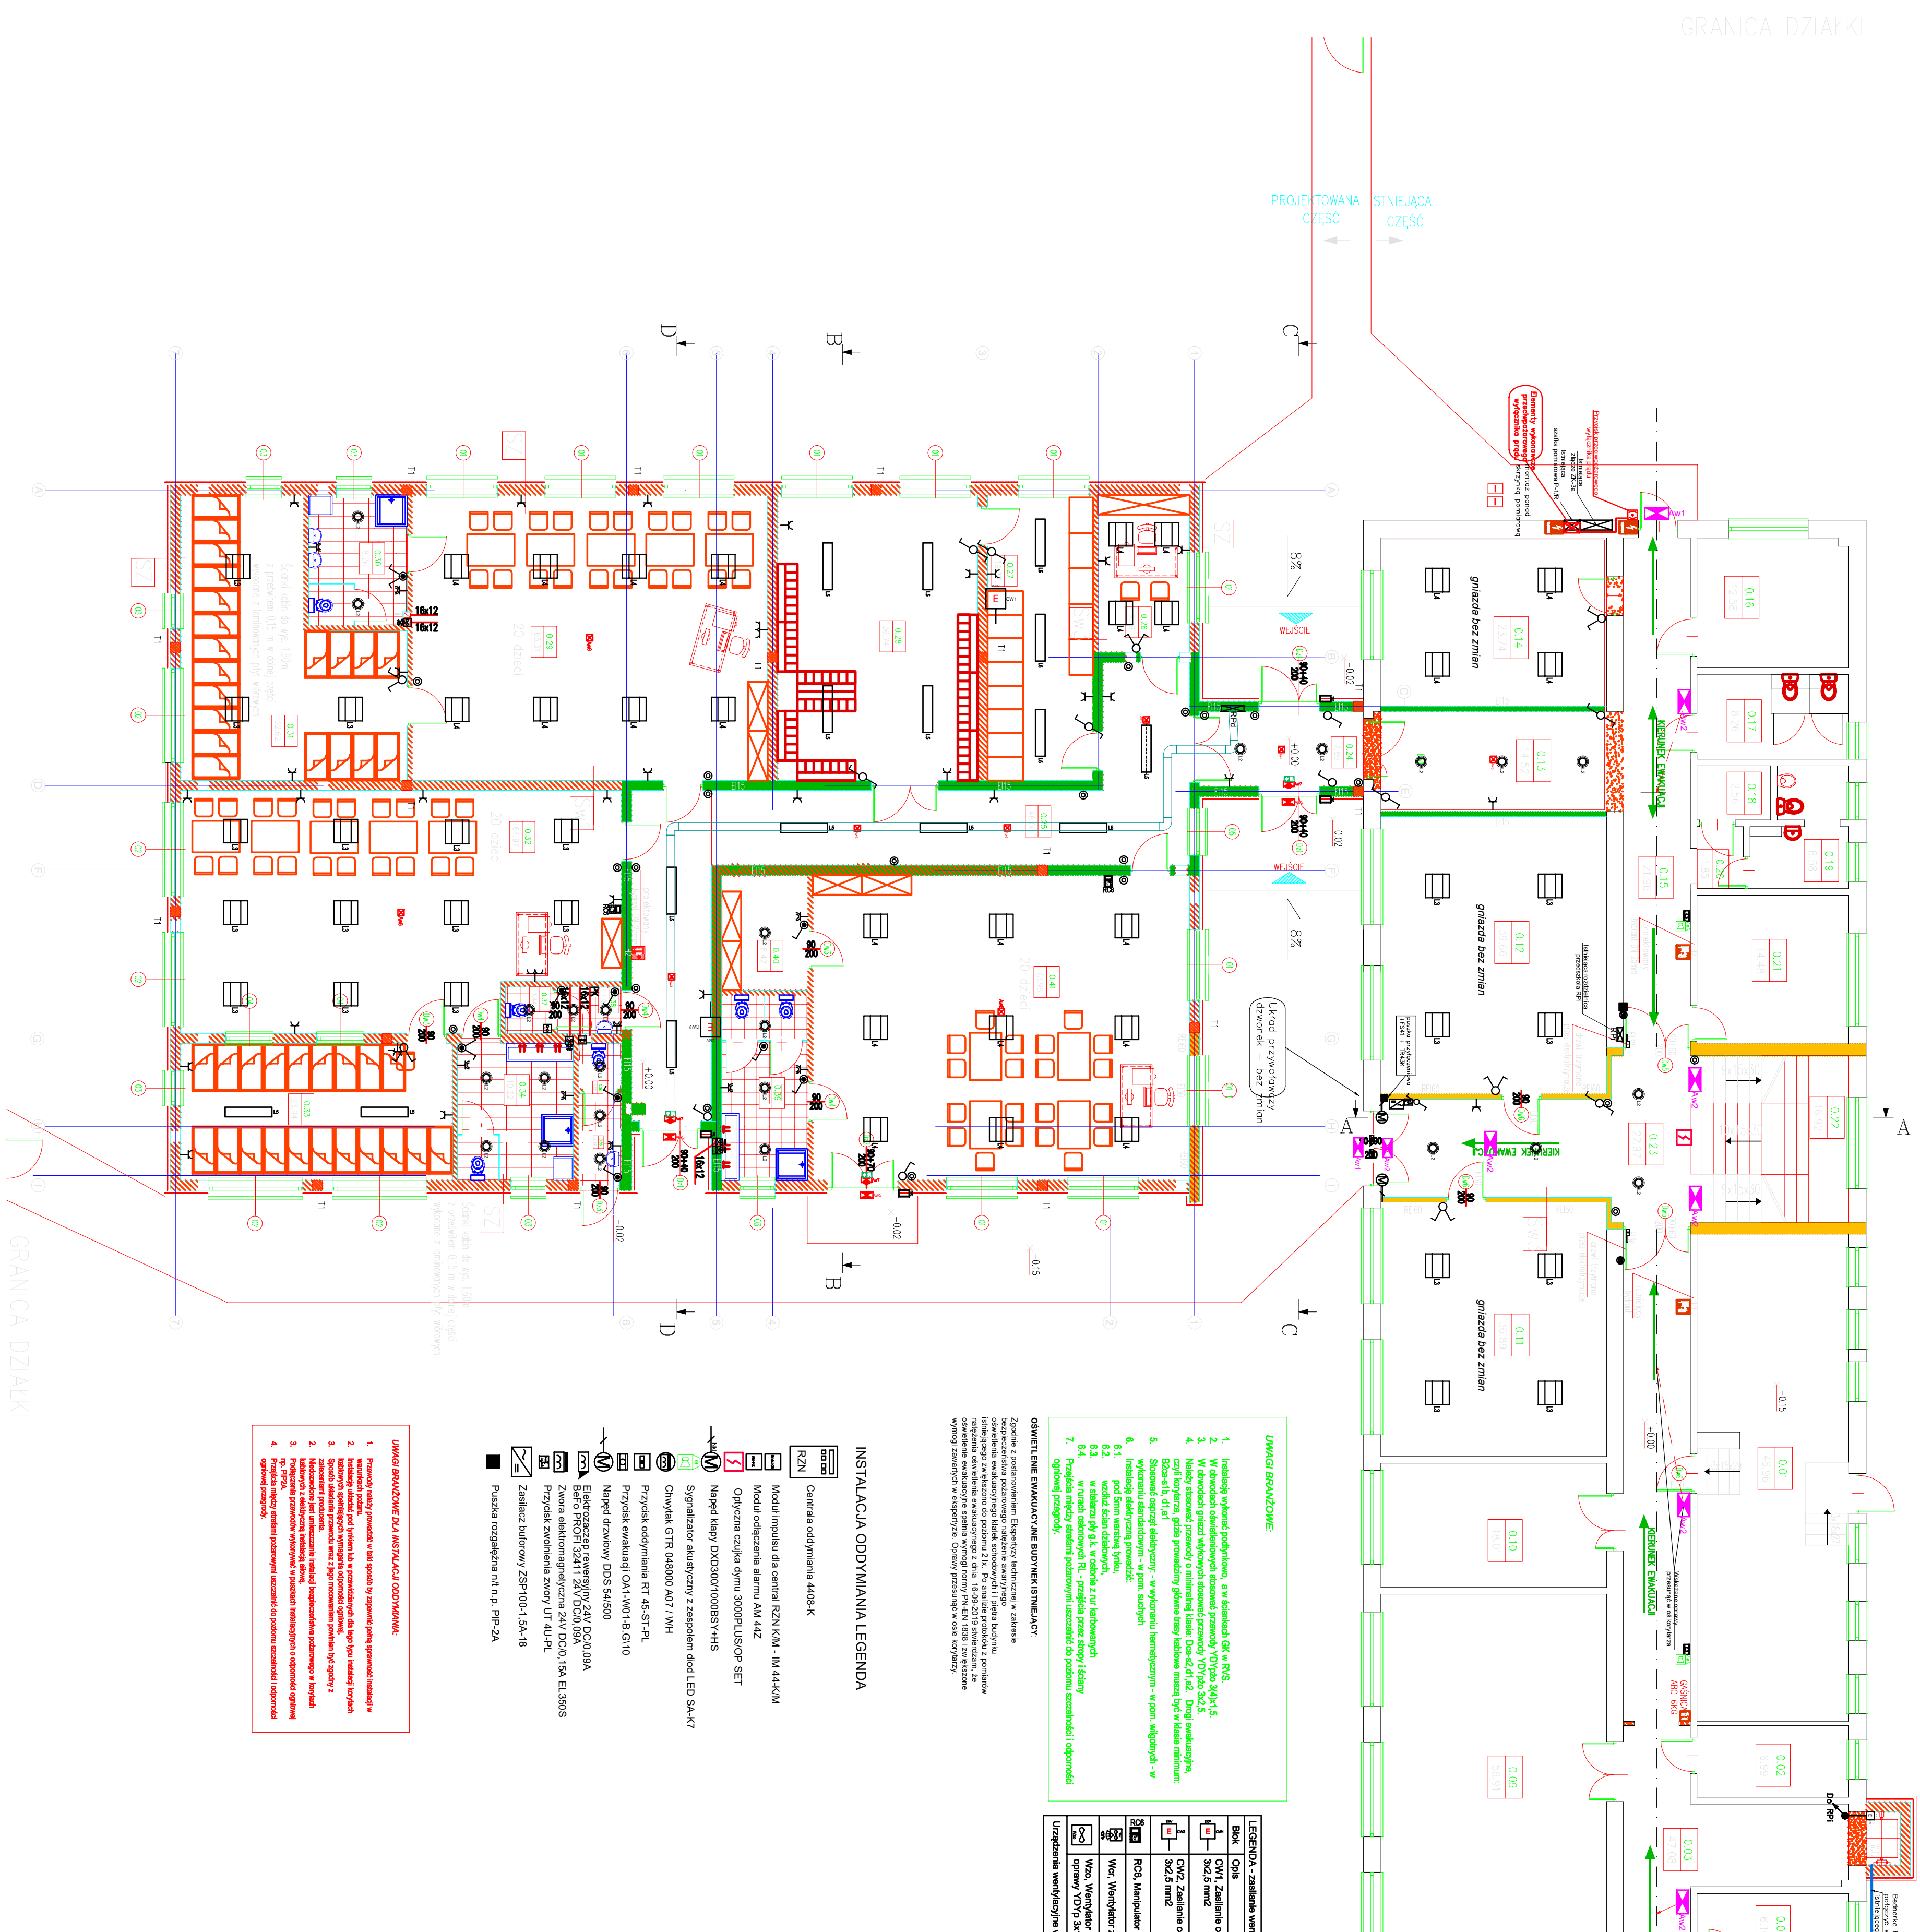

- UWAGI BRAZOWE:
- Instalacja wykonana podłogowo, w ściankach GK w R/S, N/A, N/S.
  - W odniesieniu do instalacji wykonanych w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Należy wykonać przewody o minimalnej średnicy 16 mm.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
- LEGENDA - zasilenie went
- | Box | Opis                 |
|-----|----------------------|
| 1   | CV1, Zasilenie went  |
| 2   | CV2, Zasilenie went  |
| 3   | CV3, Zasilenie went  |
| 4   | CV4, Zasilenie went  |
| 5   | CV5, Zasilenie went  |
| 6   | CV6, Zasilenie went  |
| 7   | CV7, Zasilenie went  |
| 8   | CV8, Zasilenie went  |
| 9   | CV9, Zasilenie went  |
| 10  | CV10, Zasilenie went |

- INSTALACJA ODDYMIANIA LEGENDA
- Centrala oddymiania 4408-K
  - Moduł impulsu dla centrali RZN KM - IM44-KM
  - Moduł obciążenia alarmu AM 44Z
  - Opcyjna czujka dymu 300PR-USOP-SET
  - Napęd klapy DXD3001000BSY+HS
  - Signalizator akustyczny z zasilaniem diod LED SAK7
  - Chwytnik GTR 04800 007 / VH
  - Przełącznik oddymiania RT 45-ST-PL
  - Napęd drzwiowy DDS 84/800
  - Elektryczna wentylacja 24V DC0.09A
  - Zwora elektromagnetyczna 24V DC0.15A EL3605
  - Przełącznik zwrotny UT 4U-PL
  - Zasilacz budowlany ZSP100-1-5A-18
  - Puchacz rozprężalna n.t. n. p. p. 2A
- UWAGI BRAZOWE DLA INSTALACJI ODDYMIANIA:
- Przewody należy prowadzić w taki sposób by zapewnić pełną sprawność instalacji w warunkach normalnych.
  - Instalację należy podjąć pod warunkiem, że nie ma innych instalacji w tym samym miejscu.
  - Spowodowanie uszkodzenia instalacji spowoduje odpowiedzialność wykonawcy w tym zakresie.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.
  - Instalacja wykonana w ściankach, R/S, N/A, N/S.