


PUSZKA POŁĄCZENIOWA STEROWANIA DRZWIAMI NAPOWIERZAJĄCYMI

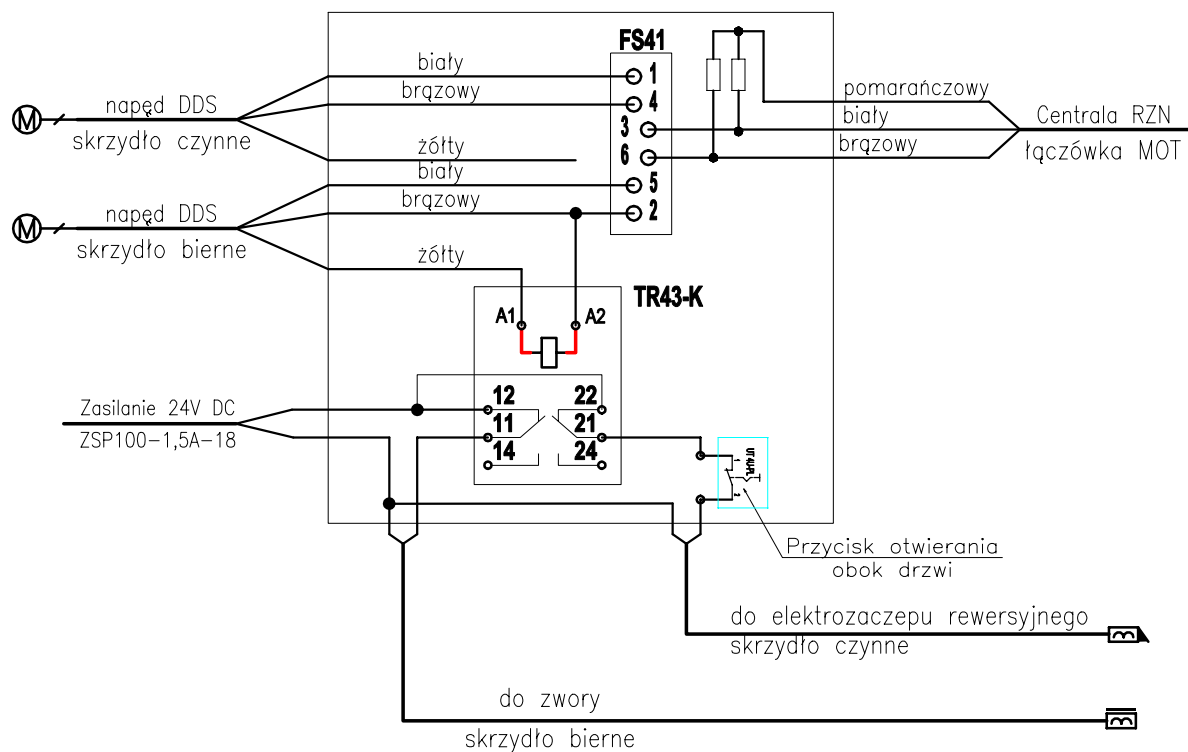

UWAGI BRANŻOWE STEROWANIE DRZWIAMI DLA INSTALACJI ODDYMIANIA:

1. Przewody należy prowadzić w taki sposób by zapewnić pełną sprawność instalacji w warunkach pożaru.
2. Typy przewodów pokazano na schemacie oprzewodowania
3. Od puszek do napędów, zwór i elektrozaczepów stosować przewody urządzeń.
4. Ilość npędów, zwór i elektrozaczepów pokazano na schemacie oprzewodowania

INWESTOR:
ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Stadium: PB - W	Branża: Elektryczna	
Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5 ul. Łąkowa 5, 63-500 Ostrzeszów, działka nr ewid. 4142		NR PROJ.
Treść: Opracowania	INSTALACJA ODDYMIANIA Schemat ideowy sterowania drzwiami napowietrzającymi	Data: 12-2019
Projektant: mgr inż. Wojciech Staszewski Instal. elektryczne bez ograniczeń 284/006/05		Skala: —
Opracował: Roman Zakułowski		
Sprawdził: inż. Henryk Strabomski Instal. elektryczne bez ograniczeń UWL7342-63/91		Nr rys. E-09
Kier. pracowni:		