
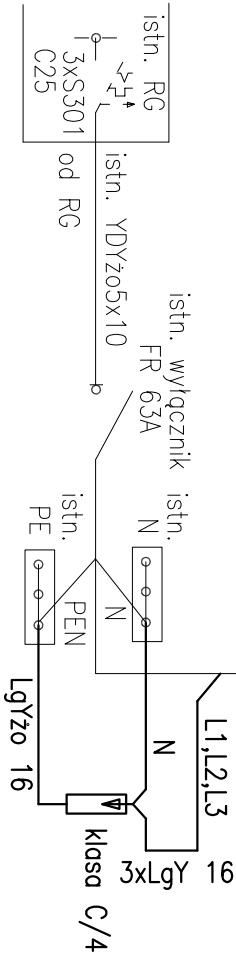


SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICZY PIĘTROWEJ TP-7

odbiornik	komputer	komputer	komputer	—	—
Pi [kW]	1,8	1,5	0,6	—	—

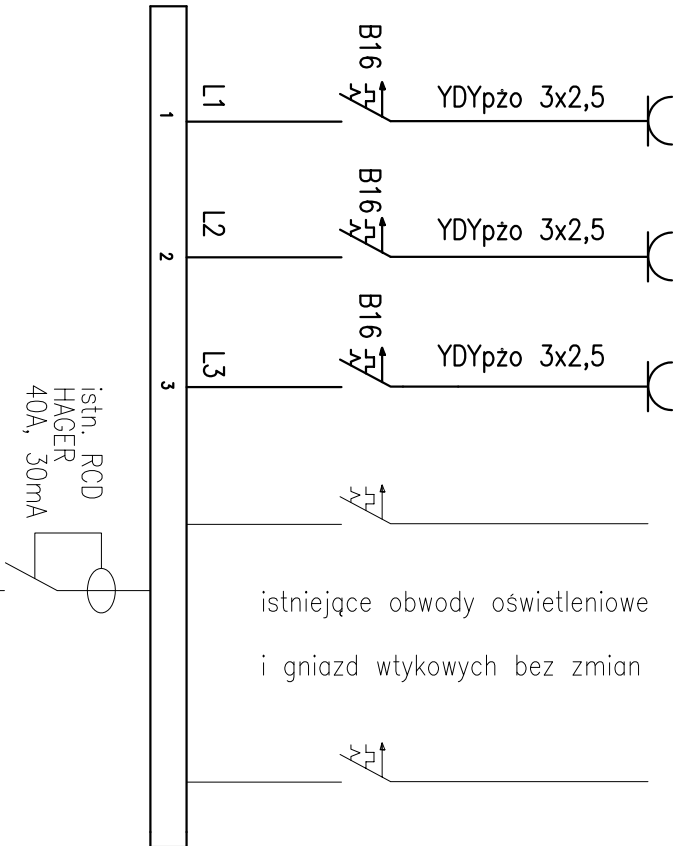



istn. wył. istn. RCD istn. 4xS301 FR 63A	istn. 11xS301	istn. 1xS301+gn. 3xB16	proj. ochronnik kLC
---	---------------	------------------------	---------------------

UWAGI:

- Obok istniejącego gniazda jednofazowego zamontować 2xB16 stanowiące zabezpieczenia proj. obwodów.
- Na szynie w dolnym rzędzie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C.
- Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.

SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICZY PIĘTROWEJ TP-8

odbiornik	komputer	komputer	—	—	—
Pi [kW]	2,1	2,4	—	—	—

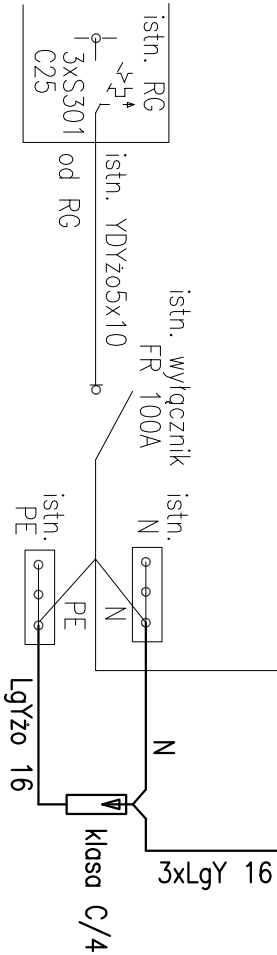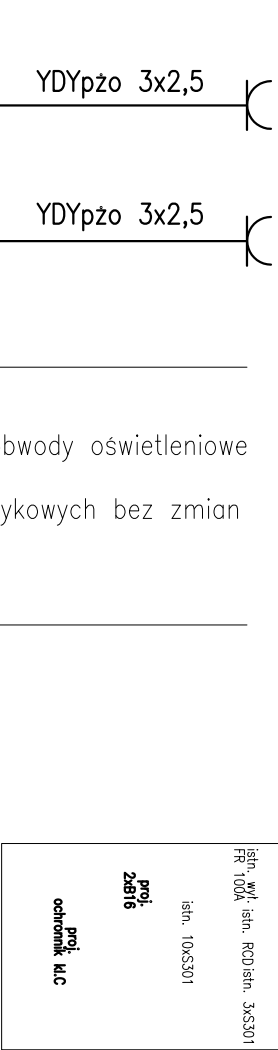

istn. wył. istn. RCD istn. 3xS301 FR 100A	istn. 10xS301	proj. 2xB16	proj. ochronnik kLC
--	---------------	-------------	---------------------

UWAGI:

- Obok istniejącego gniazda jednofazowego zamontować 2xB16 stanowiące zabezpieczenia proj. obwodów.
- Na szynie w dolnym rzędzie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C.
- Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.

WOLTAMPER		WILEOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA	
ul. Zamkowa 35, 63-500 OSTRZESZÓW, tel. kom. 607 203 608			
RYSUJEK	SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLIC TP-7 i TP-8		
OBIEKT	SIĘĆ STRUKTURALNA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY		
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów		
ADRES	63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, dz. nr ew. _____		
PROJEKTANT			RYSUJEK NR
DATA:10.2005		9	