

Dostępny samorząd - granty

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
nr ORG.271.3.2023

Opis techniczny dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

1. Rodzaj dźwigu : OH – 2/ 63 dźwig osobowy hydrauliczny
 - przełożenie: 2 : 1
 - przeznaczenie osobowy
2. Udźwig nominalny : 630 kg
 - 2.1. Liczba osób: 8 osób
3. Prędkość dźwigu : 0,6 m/s
4. Sposób obsługi : bez uprawnionej obsługi / samoobsługowy
5. Wysokość podnoszenia : 13,94 m
6. Liczba przystanków : 5 (dojścia : 0,1,2,3,4)
 - ilość dojść 5
7. Rama Kabinowa:
 - rodzaj kabiny: plecakowa, prowadzenie przez wysięgnik
 - producent: „WINDEX” S.C.
 - nr fabryczny: WIN 630 / 05 / 171
 - rok produkcji: 2005.
8. Kabina :
 - rodzaj kabiny : przelotowa pod kątem 90°, o wymiarach: 1,4x 1,1 m
rzeczywista powierzchnia użytkowa kabiny=1,54 m²
 - opis ściany kabiny i drzwi kabinowe malowane proszkowo,
wys.2150 mm, dach wykonany ze stali malowanej
proszkowo z zabudowanym oświetleniem
rozproszonym, oświetlenie - świetłówkowe nie
przystosowana do pracy w czasie pożaru,



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych



Miasto i Gmina
Ostrzeszów

„Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie poprzez modernizację dźwigu osobowego oraz zakup narzędzi wspierających obsługę interesantów”

Dostępny samorząd - granty

- typ drzwi kabinowych : 2AT/ P (dwa panelowe automatyczne prawe -1 szt. oraz 2AT/L (dwa panelowe automatyczne lewe - 1 szt. o wym. 900 x 2000mm elektromechaniczny 400 V
- sterownik drzwi :
- masa całkowita kabiny (kabina, rama, drzwi, osprzęt) : 800 kg
- masa kabiny : 380 kg
- masa ramy : 210 kg
- masa drzwi kabinowych: 170 kg
- masa osprzętu: 40 kg

9. Napęd hydrauliczny :

- siłownik jeden siłownik jednostopniowy , usytuowany w sz obok kabiny
- cylinder typ : D 110/7, $L_p = 7550$, $L = 7720$
- agregat typ : MHY 125 – 650125G145
- silnik: elektryczny 12 KW/ 50 Hz
- wydajność agregatu : 172 l/ min
- typ oleju : Statoil Hydraulic Premium
- klasa lepkości wg ISO: 46
- lepkość kinematyczna: 43,80
- blok zaworowy H 300-113445
- ciśnienie przy pełnym obciążeniu 31,77 (bar)
- producent : HYDRONIC LIFT SPA
Via Vespucci, 10, 20016 PERO (Milano) Italy

10. Przewody elastyczne :

- średnica / długość 1 1/4" / $L = 8$ m – 1 sztuka
- min. promień gięcia 160 mm
- producent : HYDRONIC LIFT SPA
Via Vespucci 10, 20016 PERO (Milano) Italy

11. Sterowanie :

- typ Mikroprocesorowe, zbiorczość dwukierunkowa, <TYP> VOX – H12B2 – L39
- nr fabryczny tablicy: 04 – 12 - 05
- producent : AUTIVOX



Dostępny samorząd - granty

12. Dojście do maszynowni :

Zespół agregatu wraz ze sterowaniem umieszczony w szafie sterowniczej,
Kanał do przewodów hydraulicznych i elektrycznych o średnicy 200 mm .

13. Szyb :

szyb wybudowany – murowany , wentylacja grawitacyjna,
szyb o wymiarach:
G_s-1800 mm , S_s-1750 mm,
wys. całkowita – 19,45 m,

14. Liny nośne:

- konstrukcja:
- średnica / ilość
- klasa wytrzymałość
- rzeczywista najmniejsza siła zrywająca
- współczynnik bezpieczeństwa :
- Producent:

6 x 19 + FC
Ø 10 mm / 4
1770 N/mm²
58,41 kN
16,42
METALCAVI WIRE ROPES Srl
Via Parini, 1
63013 GROTTAMMARE



15. Drzwi przystankowe :

- rodzaj konstrukcji :
 - automatyczne 2AT/P o wym.900 x 2000mm - szt. 1
 - automatyczne 2AT/L o wym.900 x 2000mm - szt. 4
- typ zamków bezpieczeństwa : T1 – L
- nr badania : I 0197
- nr jednostki notyfikującej : N° I 0051 – (IMQ)
- nr seryjne: 04 – 29070, 04 – 30750, 04 - 30640
04 – 30641, 04 - 31931
- producent: METRON ALUMIL Group

16. Chwytnice kabiny :

- rodzaj konstrukcji : chwytacze blokujące
- typ : SP 50
- uruchamianie poprzez mechanizm reagujący na zerwanie liny
- nr badania : AFV 361/1
- nr jednostki notyfikującej : N° I 0036 - (TUV)
- nr fabryczny : 80731
80732
- producent : PFB S.R.L.
Via Ottorino Respighi 105, 41100 Modena - Włochy



Dostępny samorząd - granty

17. Zawór bezpieczeństwa :

- uruchamianie: reaguje na zwiększony przepływ oleju w przypadku uszkodzenia przewodu
- typ: 651900G02
- nr CE deklaracji: CE 022-2004
- nr jednostki notyfikującej: N° I 0948 (TUV ITALIA)
- producent: HYDRONIC LIFT SPA
Via Vespucci, 10 20016 PERO (Milano) Italy

18. Zabezpieczenie strefy drzwi :

kontrola opuszczania przystanku (strefy odryglowania drzwi) przez kabinę i korekcja poziomu kabiny przy otwartych drzwiach i ryglach w strefie drzwi wynoszącej 50 mm

19. Zderzaki kabinowe:

- typ : P+S POLYURETHAN
E – 2 (pod kabinę - 1 szt.)
- nr badania 08 / 208 / AP 003 / E2
- nr jednostki notyfikującej N° I 0032
- producent : P+S Polyurethan-Elastomere, GmbH & Co.KG
Thüringery Straße 4, 49356 Diepholz

20. Fartuch :

fartuch o wysokość 0,75 m umocowano pod progiem drzwi kabinowych

21. Prowadnice kabinowe :

- typ : T 90 – A (ciągniona)
- wymiar : 90x75x16 mm
- dopuszczalne naprężenia 205 N / mm²

22. Podszybie :

1540 mm



Dostępny samorząd - granty

23. Nadszybie: 3950 mm

24. Konstrukcja dźwigu odpowiada normie PN.EN 81.2. z wyjątkiem niezgodności w następujących punktach dokładniej opisanych w analizie ryzyka:

- ☐ Brak systemu łączności dwukierunkowej ze służbami ratowniczymi
- ☐ Brak systemu filtracji mogącego weryfikować i filtrować alarm
- ☐ Brak systemu autotest

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (27.02.2023 r.)




Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych



Miasto i Gmina
Ostrzeszów

„Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie poprzez modernizację dźwigu osobowego oraz zakup narzędzi wspierających obsługę interesantów”

Dostępny samorząd - granty

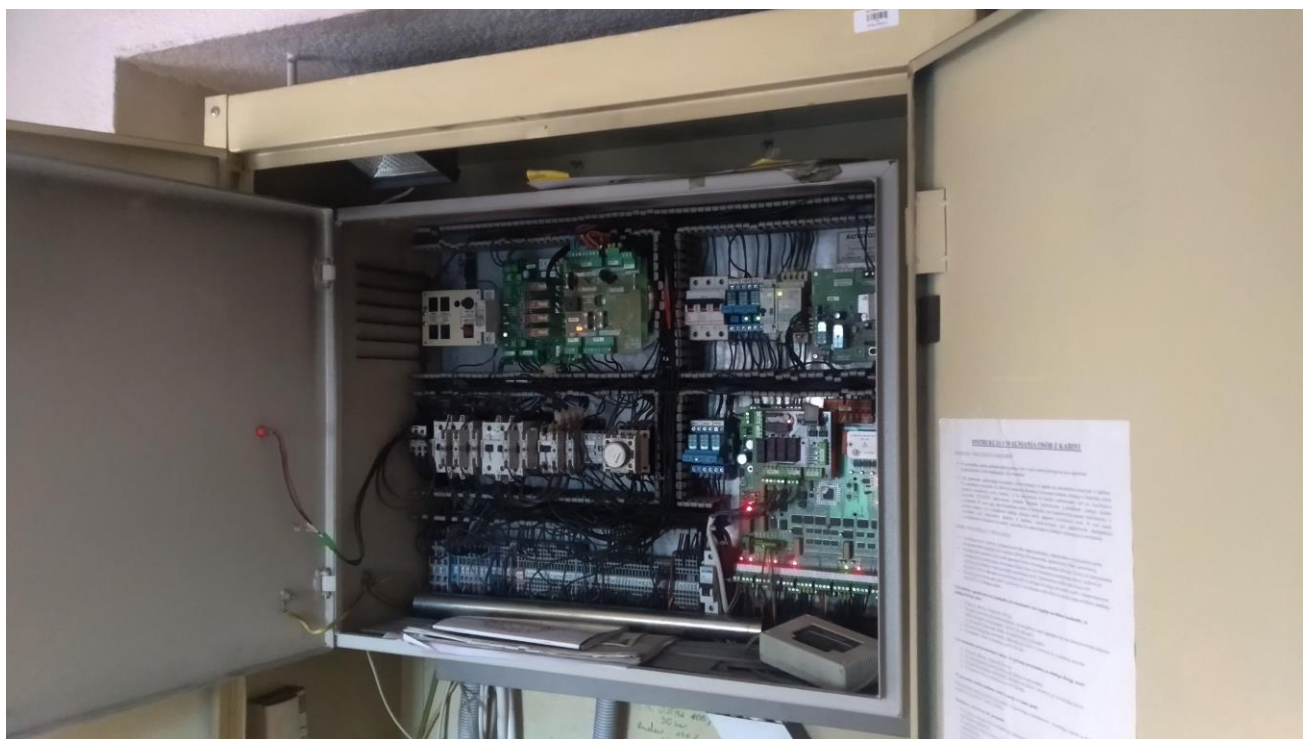

**Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**



**Miasto i Gmina
Ostrzeszów**

„Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie poprzez modernizację dźwigu osobowego oraz zakup narzędzi wspierających obsługę interesantów”

Dostępny samorząd - granty



Dostępny samorząd - granty



Dostępny samorząd - granty

